



Ел. схема на АТ
/ 30 броя /

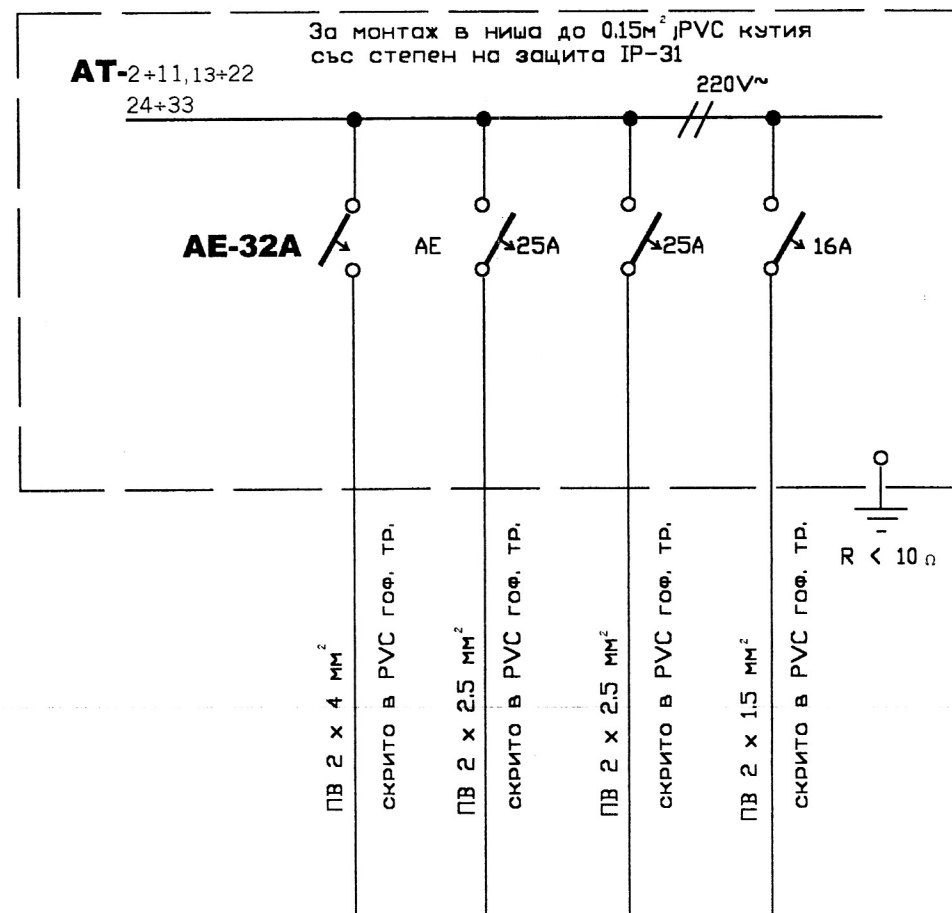

Токов кръг N	Захранване от изводи на ТСО - 3, 4 и 5	1	2	3
Лампен излаз		-	-	7
Контактен излаз		1	7	-
Мощност kW		1.5	1	0.54
Наименование на излаза		Усилен контакт 25A/220V	Ел. контакти 16A/220V	Ел. осветление

Ринс.=3.04kW/Kc=0.7JРрв.=2.10kW/JIрв.=10AJIов.=32AJ

Ел. схема на АТ
/ 3 броя /

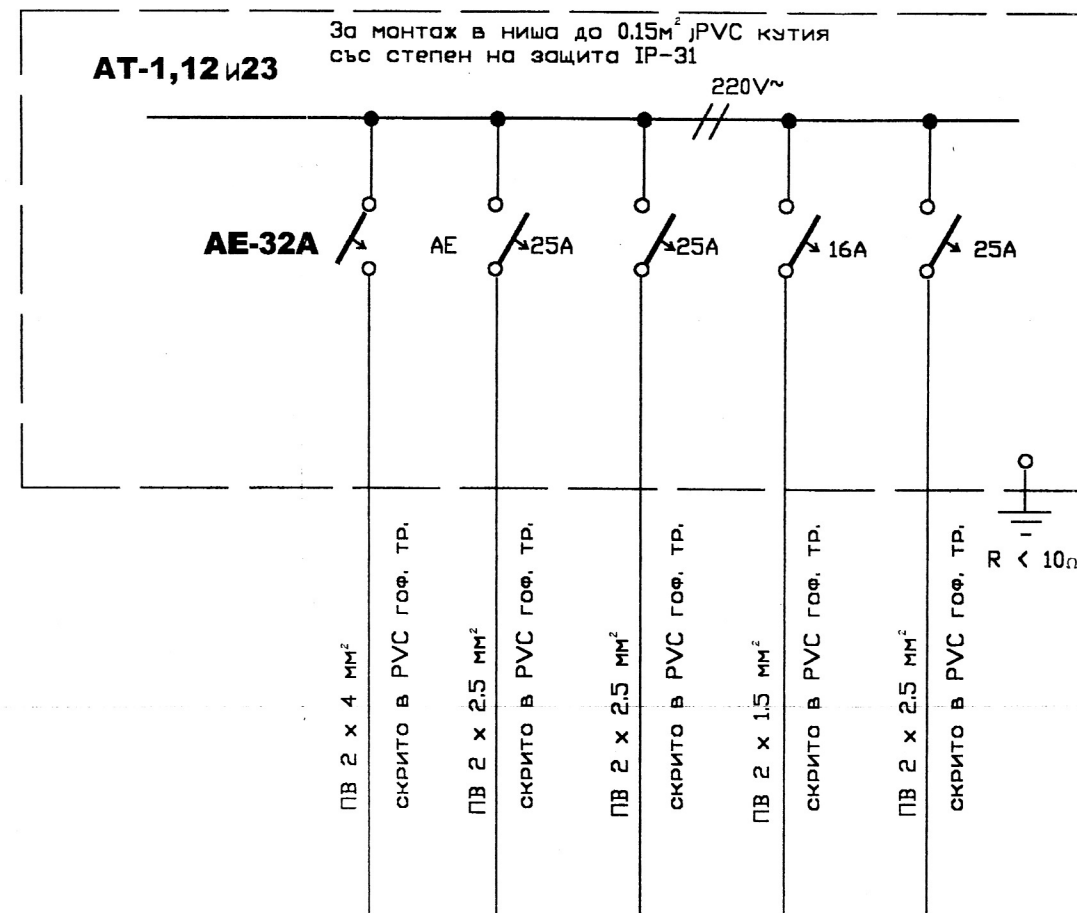

Токов кръг N	Захранване от изводи на ТСО - 3, 4 и 5	1	2	3	4
Лампен излаз		-	-	7	-
Контактен излаз		1	7	-	1
Мощност kW		1.5	1	0.54	1.5
Наименование на излаза		Усилен контакт 25A/220V	Ел. контакти 16A/220V	Ел. осветление	Усилен контакт 25A/220V

Ринс.=4.9kW/Kc=0.7JРрв.=3.43kW/JIрв.=16AJIов.=32AJ

"ГЕОДИЗАЙН" ООД

ИНВЕСТИТОР: "ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДЪХ" ЕАД

ОБЕКТ: ПРИСТРОЙКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
НА ПОЧИВНА СТАНЦИЯ "ДРУЖБА"
ГР. БАНЯ, КВ. 37, ИМОТ 631

ПОДОБЕКТ: БЛОК "В"

ЧЕРТЕЖ: ЕЛ. СХЕМИ НА АТ- 33бр.

СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР: "ПРО" ЕАД

ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: арх. Д. ДЮЛГЕРОВА

ПРОЕКТАНТ: К. ЗАГАРЬОВА

УПРАВИТЕЛ: инж. Е. ДЮЛГЕРОВА

ФАЗА:
РП

МАЩАБ:

ЧАСТ:
ЕЛ.

ДАТА:
XI.2001

ЧЕРТЕЖ №

Е-18/19