


Ел. схема на ТК
/ 5 броя /

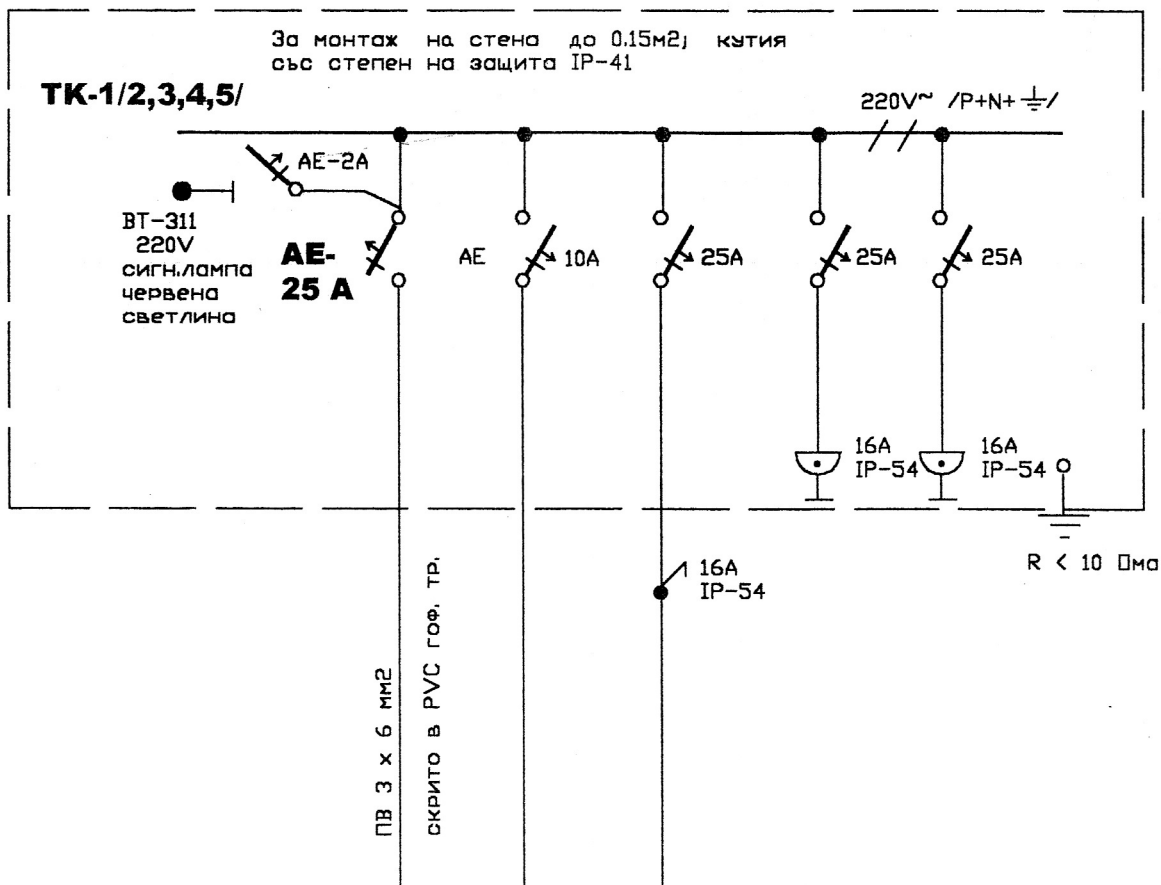

Токов кръг	N	Захранване от изводи на ТСО - 2 / виж Е-16/	ТК- 1	ТК- 2	ТК- 3	ТК-4
Лампен излаз	бр.		-	-	-	-
Контактен излаз	бр.		2	2/1/	1	1
Мощност	kW		1	0.7/3/	0.25	0.25
Кабел-тип,сечение мм2			ПВ 2x2.5	ПВ 2x1.5 /2x2.5/	-	-
Автомат-тип,сечение А			АЕ-16А	АЕ-16А	АЕ-16А	АЕ-16А
Наименование на излаза			Контакти "Шuko" 16А 220V	Седящи вани-2бр. /вана за масах-1бр	Ел. контакти "Шuko" 16А, 220V, на фаса- дата на ТК-меди- цински уреди	

за ТК-1: Р_{инс.}=2.2kW, К_с=0.7, Р_{раб.}=1.54kW, Cos φ =0.92, I_{раб.}= 7 А, I_{об.}=25А,
за ТК-2/3,4,5/: Р_{инс.}=4.5kW, К_с=0.7, Р_{раб.}=3.15kW, Cos φ =0.92, I_{раб.}=14.2 А, I_{об.}=25А,

ПОЯСНЕНИЕ

Данните в скобите са за ТСО-2,3,4 и 5/

"ГЕОДИЗАЙН" ООД

ИНВЕСТИТОР: "ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДЪХ" ЕАД	ФАЗА: РП
ОБЕКТ: ПРИСТРОЙКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОЧИВНА СТАНЦИЯ "ДРУЖБА" ГР. БАНЯ, кв. 37, имот 631	МАЩАБ:
ПОДОБЕКТ: БЛОК "Б"	ЧАСТ: ЕЛ.
ЧЕРТЕЖ: ЕЛ. СХЕМИ НА ТК-56р.	ДАТА: XI.2001
СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР: "ПРО" ЕАД	ЧЕРТЕЖ № Е-19/19
ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: арх. Д. ДЮЛГЕРОВА	
ПРОЕКТАНТ: К. ЗАГАРЬОВА	
УПРАВИТЕЛ: инж. Е. ДЮЛГЕРОВА	